

Ref Nr: Oprs.061-2016

İlgili Makama,

EFFECTIS ERA AVRASYA LABORATUVARLARI olarak beyan ederiz ki;

DOĞUŞ TEKNİK KLİMA HAVALANDIRMA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından testi yaptırılan aşağıda tanımlı ürünün yangına dayanım testi, Efectis Era Avrasya Yangın Test Laboratuvarında BS 476-20 harmonize standardı kapsamında 28.04.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ürün ve test sonuçları ile ilgili bilgiler aşağıda ve eklerde verilmiştir.

Ürün:

Yangın /Duman damperi

Yangın Dayanım Sonucu

Bütünlük: 120 dakika

Rapor hazırlık süreci devam etmektedir.

Saygılarımızla,


12.05.2016

Kocaeli



Onur DAĞ
Operasyon Müdürü

EK 1:

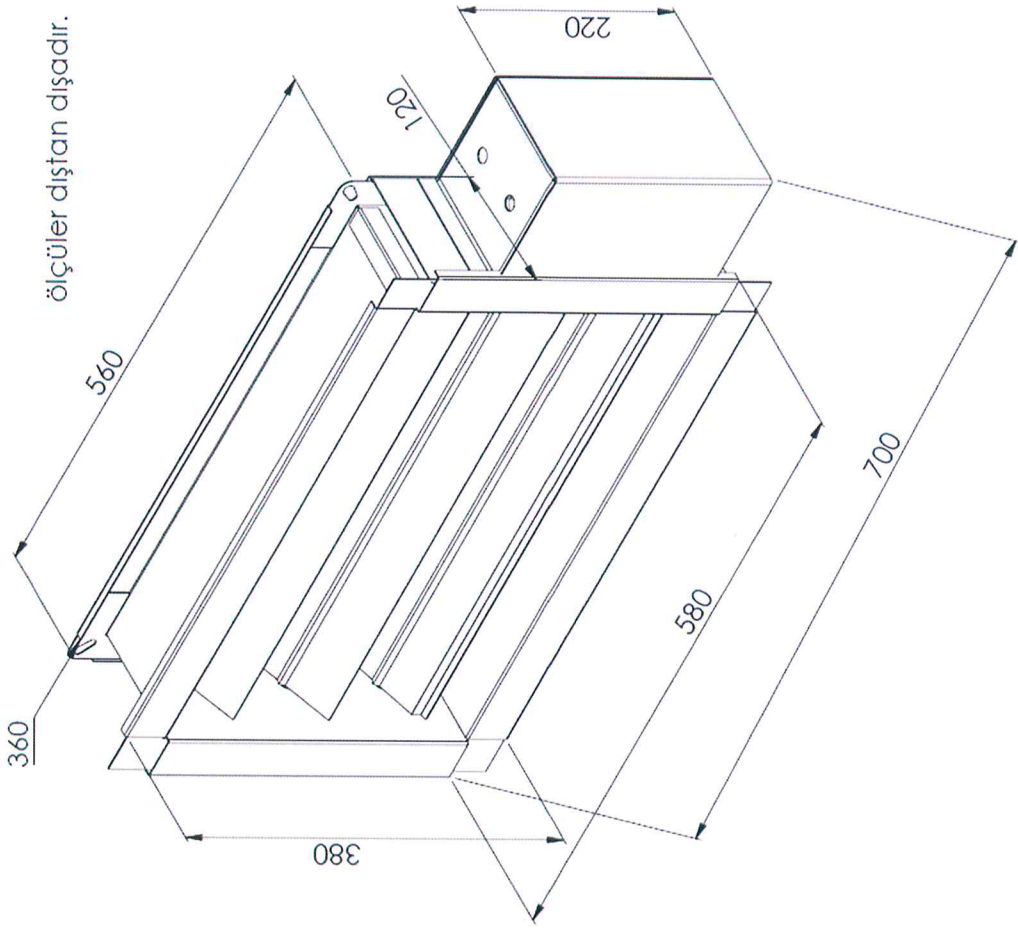

lll